



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

ПРОТОКОЛ

Владелец

Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества
«Чистугаш»

Дата проведения собрания: «14» мая 2024 г.
Место проведения собрания (адрес): СНТ, Восточный
Форма проведения собрания: очная/заочная.
Открытие собрания: 11 часов 00 минут.
Собрание закрыто: 12 часов 20 минут.

Издатель

Серийный номер

Сертификат действителен с

Сертификат действителен до

Дата и время создания ЭП

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС -
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Федеральная налоговая служба,
Федеральная налоговая служба, ул.
Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07
08.05.2024 11:18:41 UTC+07
20.04.2023 09:02:14 UTC+07

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

ПРИСУТСТВОВАЛО: 254
ДОВЕРЕННОСТИ (в т.ч. нотариально заверенные):
ВСЕГО члены СНТ: 487

Владелец

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС -
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Кворум имеется.

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества
принимать решения по повестке дня.

Издатель

Серийный номер

Сертификат действителен с

Сертификат действителен до

Дата и время создания ЭП

Федеральная налоговая служба,
Федеральная налоговая служба, ул.
Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07
08.05.2024 11:18:41 UTC+07

Председатель собрания Кабанецкая Л. Р.
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания Зинченко Р. Р.
(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

ПОВЕСТКА ДНЯ

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС -
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Гарантирующим,
Федеральная налоговая служба, ул.

Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152

01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07

08.05.2024 11:18:41 UTC+07

29.06.2023 15:07:58 UTC+07

1. Передача имущества общего пользования (объектов электросетевого хозяйства) СНТ «Чистугаш» в собственность ООО ХК «СДС-Энерго».
2. Заключение индивидуальных договоров энергоснабжения электрической энергии между членами СНТ «Чистугаш» и поставщиком - ПАО «Кузбассэнергосбыт».
3. Выбор уполномоченного представителя для подачи, совершения сделок и преследования интересов в ООО ХК «СДС-Энерго» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Издатель

Серийный номер

Сертификат действителен с

Сертификат действителен до

Дата и время создания ЭП

1. СЛУШАЛИ: Кабанецкая Лилия Рарисовна
(ФИО)

— Имущество общего пользования — объекты электросетевого хозяйства, расположенные в границах территории садоводства, были созданы за счет взносов участников. Согласно акта технического осмотра электроустановки от 20.04.2022 г. имущество находится в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта.

Согласно рекомендациям Министерства энергетики Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N АН-9414/09 есть возможность передать объекты электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО, к электрическим сетям которой технологически присоединены объекты электросетевого хозяйства СНТ. Такой территориально-сетевой организацией для СНТ является ООО ХК «СДС-Энерго».

Предлагаю принять решение:

1. О передаче имущества общего пользования – объектов электросетевого хозяйства от СНТ «Чистугаш» в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» безвозмездно в следующем составе:

- ✓ Воздушная линия электропередачи 10 кВ: Марка провода – СИП 3х50. Длина линии – 0,26км, Количество опор (всего) – 5;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б): Марка провода – СИП 4х70 (основной) - 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,7 км; СИП 4х25 (улица) - 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) - 0,22 км, Длина линии – 1,67 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,45км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,22км). Количество опор (всего) – 38;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В): Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 4х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км, Длина линии – 8,5 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ- 7,7км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,8км), Количество опор (всего) – 191;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г): Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км, Длина линии – 1,2 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ- 1,05км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,15км), Количество опор (всего) – 31;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д): Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,8 км; СИП 4х25 (улица) – 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км. Длина линии – 2,1 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,85км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,25км), Количество опор (всего) – 45;
- ✓ Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д): Марка кабеля – АСБ 4х70, Длина линии – 0,1 км;
- ✓ Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА);
- ✓ Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА).

Расположенных по адресу:

Кемеровская область - Кузбасс, Прохоровский МО
посёлок Чистугаш

2. После передачи энергетического хозяйства в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» каждый потребитель, запитанный от передаваемого электросетевого оборудования:

- Не вправе препятствовать проведению плановых, ремонтных аварийно-восстановительных и других работ, в том числе реконструкции и технического переоснащения.
- Обязуется согласовывать соответствующую техническую документацию и другие нормативные документы.
- Обязуется соблюдать все требования, предусмотренные законодательством РФ в области охраны электрических сетей, и особых условий использования земель, попадающих в охранные зоны.

Голосовали «ЗА» 254 членов СНТ,

«Против» — членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, передать имущество.

2. СЛУШАЛИ: Брайко Дмитрий Петрович
(ФИО)

1. Принять решение об удовлетворении (обеспечении) в границах земельных участков членов СНТ «Чистугаш» потребностей в электроснабжении самостоятельно, путем заключения всеми членами товарищества договоров энергоснабжения непосредственно с гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» (заключение индивидуальных договоров энергоснабжения).
2. Для заключения индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ «Чистугаш» и ПАО «Кузбассэнергосбыт», утвердить в соответствии с Приложением №1 к Протоколу Общего собрания реестр распределения величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам товарищества, не превышающей величины максимальной мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее присоединенных энергопринимающих устройств, с учетом энергопринимающих устройств, являющихся имуществом общего пользования товарищества.
3. Принять решение об исключении из целей учреждения СНТ «Чистугаш» — удовлетворение (обеспечение) потребностей в электроснабжении в границах принадлежащих им земельных участков СНТ «Чистугаш».

Голосовали «ЗА» 250 членов СНТ,

«Против» 4 членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, принять решение

3. СЛУШАЛИ: Давыдова Елена Владимировна
(ФИО)

1. Принять решение о назначении уполномоченного представителя (ФИО паспорт серия 3215 № 630478 Кабанецкий П.Р. 23.03.2016 МР в Руднянском р-не ОУФМС России по КО) ответственным по взаимодействию и решению всех вопросов, с правом подписи от имени членов товарищества, при передаче в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- сдавать и получать письма, запросы, уточнения, предоставлять дополнительно запрошенные сетевой организацией документы и прочую необходимую для исполнения заявки документацию;
- получать и подписать договор передачи имущества со всеми приложениями и дополнениями, акты приема-передачи объектов электросетевого хозяйства.

2. Уполномочить Кабанцеву Л. Ф. (ФИО) паспорт серия 32 15 № 63 04 78, выдан 23.03.2016 МП в Рудничном районе ОУФМС России по Кемеровской области в г. Прокопьевске на подписание актов приема-передачи объектов электросетевого хозяйства в собственность ООО ХК «СДС-Энерго».
3. Принять решение о назначении уполномоченного представителя Кабанцеву Л. Ф. (ФИО) паспорт серия 32 15 № 63 04 78, выдан 23.03.2016 МП в Рудничном р-не ОУФМС России по КО в г. Прокопьевске для подачи документов и представления интересов в ПАО «Кузбассэнергосбыт» по вопросу заключения индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ «Чистугаш» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Голосовали «ЗА» 252 членов СНТ,

«Против» 2 членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, напечатать

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Филиал ООО ХК «СДС-Энерго» -
«ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО»

653000, г. Прокопьевск, Кемеровская область,
ул. Энергетическая, 14
Тел.: (3846) 61-11-95, факс 61-11-88,
priem@prokopenergo.ru

**СДС
ЭНЕРГО**

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

«20» апреля 2022 г.

Акт составили представители Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»- «Прокопьевскэнерго»
Директор Д.П. Бойков

(Ф.И.О.)

В присутствии: представителя заявителя

Председателя СНТ «Чистугаш» Л.Ф. Кабанеевой

(должность, Ф.И.О. представителя подключаемого объекта)

В том, что комиссией Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»- «Прокопьевскэнерго» (приказ №24 от 31.03.2022г.) совместно с представителями СНТ «Чистугаш» произведен совместный выездной технический осмотр электрических сетей СНТ с инвентаризацией электросетевых объектов **СНТ «Чистугаш»**

(объекта)

по адресу: **пос. Чистугаш, Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область — Кузбасс.**

с целью оценки состояния объектов электросетевого хозяйства в соответствии с письмом Министерства энергетики РФ от 25 августа 2017 г. № АН-6414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ОСМОТРА:

1. Состав и характеристика электроустановки:

Движимое имущество в составе: ВЛ-10кВ от Сооружение ВЛ ф. 10-21-Л ООО ХК «СДС-Энерго» СИП 3х50 - 0,26км, КТП-630кВА/10/0,4кВ-1шт., КТП-400кВА/10/0,4кВ-1шт., ВЛ-0,4/0,23кВ-13,47км/ (из них СИП 4х70 - 2,2км; СИП 4х50 - 6,25км; СИП 2х25 - 2,8км; СИП 4х25- 0,8 км; СИП 2х16 -1,42км); КЛ-0,4кВ-0,1км

(состав элементов электроустановки: вводная КЛ, ВЛ с характеристиками: трасса от- до, марка кабеля, провода, длина; трансформаторная подстанция 6/10кВ с характеристиками: мощность, напряжение, групповые сети с характеристиками: марка кабеля, провода, длина).

2. Защита на вводах электроустановки выполнена:

КТП-630кВА/10/0,4кВ-предохранители ПКТ-10 Iном.=80А, КТП-400кВА/10/0,4кВ-предохранители ПКТ-10 Iном.=50А,

(указать точки расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей)

3. Источник питания: **Сооружение ВЛ ф. 10-21-Л, 10кВ ООО ХК «СДС-Энерго»**

(номер, мощность, напряжение)

4. Совокупная величина максимальной мощности, присоединённых к электрической сети трансформаторов/вид ввода, напряжение: 630кВА, 400кВА, ввода воздушные, 10кВ

5. Результаты проверки технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации: Приложение №1 к Акту технического осмотра электроустановки.

7. Результаты осмотра технического состояния электроустановки:
Приложение №1 к Акту технического осмотра электроустановки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Электроустановка: объекты электросетевого хозяйства СНТ «Чистугаш»
(объекта)

по адресу: пос. Чистугаш, Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область — Кузбасс.

1. соответствует установленным законодательством требованиям для передачи на баланс ТСО, в том числе по оформлению (восстановлению) документов;
2. требует проведения реконструкции и выполнения мероприятий, направленных на обеспечение соблюдение требований Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации, организации системы учёта электрической энергии.

Представитель

Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»-«Прокопьевскэнерго»

Директор

Д.П. Бойков

Представитель заявителя

Председатель СНТ «Чистугаш»

Л.Ф. Кабанеева



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА СНТ «Чистугаш»

1. Воздушная линия электропередачи 10 кВ:

Марка провода – СИП 3х50

Длина линии – 0,26км

Количество опор (всего) - 5

в т.ч. железобетонных – 5

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных -

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	-
	Растрескивание бетона стоек и приставок	нет
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	нет
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	-
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	5м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	в норме
	Растрескивание изоляторов	в норме
	Неудовлетворительное состояние крюков	в норме
	Неудовлетворительное состояние траверс	в норме
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	РМК-20 в наличии (разрядник мультикам)
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		РЛНД-10 в норме

2. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) - 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,7 км; СИП 2х25 (улица) - 0,45 км;
СИП 2х16 (ввода на дома)- 0,22 км

Длина линии – 1,67 км

Количество опор (всего) - 38

в т.ч. железобетонных – 3

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных – 35

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	35 опор под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	1 опора под замену
	Состояние арматуры	в норме
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

3. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 2х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км

Длина линии – 8,5 км

Количество опор (всего) - 191

в т.ч. железобетонных – 29

в т.ч. металлических – 2

в т.ч. деревянных – 160

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	98 опор под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	в норме
	Состояние арматуры	в норме
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

4. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г):

Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км

Длина линии – 1,2 км

Количество опор (всего) - 31

в т.ч. железобетонных –

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных – 31

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	31 опора под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	-
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

5. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,8 км; СИП 2х25 (улица) - 0,45 км;
СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км

Длина линии – 2,1 км

Количество опор (всего) - 45

в т.ч. железобетонных – 13

в т.ч. металлических – 1

в т.ч. деревянных – 31

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	24 опоры под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	-
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

6. Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д):

Марка кабеля – АСБ 4х70

Длина линии – 0,1 км

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние кабелей и кабельных муфт	Отсутствие исполнительной и технической документации	отсутствует
	Отсутствие схем прокладки	отсутствует (структурно)
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции	отсутствует

7. Трансформаторные пункты 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА):

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние охранной зоны ТП	Заросли древесно-кустарниковой растительности	в норме
Состояние ограждения и конструкций ТП	Отсутствие ограждения	-
	Отсутствие площадок обслуживания	-
	Состояние фундамента	-
	Коррозия конструкций и корпусов	частично
	Отсутствие дверей и замков	в норме
Состояние трансформатора	Отсутствие исполнительной и технической документации	частично
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции и анализа масла	частично
	Низкий уровень масла	незначительно
	Протечки масла	незначительно
	Коррозия корпуса	в норме
Состояние оборудования РУ 6 - 20 кВ и РУ 0,4 кВ	Состояние вводов	в норме
	Состояние проходных и опорных изоляторов	в норме
	Состояние токоведущих шин	в норме
	Состояние разъединителей	в норме
	Состояние рубильников	-
	Состояние автоматических выключателей	в норме
	Состояние ограничителей перенапряжения	-
	Состояние разрядников	РВО-10
Состояние контура заземления ТП 6 - 20/0,4 кВ		не просматривается, неправильное зануление трансформатора
Защитная аппаратура		Отсутствуют предохранители 10кВ

8. Трансформаторные пункты 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА):

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние охранной зоны ТП	Заросли древесно-кустарниковой растительности	в норме
Состояние ограждения и конструкций ТП	Отсутствие ограждения	-
	Отсутствие площадок обслуживания	-
	Состояние фундамента	-
	Коррозия конструкций и корпусов	в норме
	Отсутствие дверей и замков	в норме
Состояние трансформатора	Отсутствие исполнительной и технической документации	отсутствует
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции и анализа масла	отсутствует
	Низкий уровень масла	отсутствует
	Протечки масла	есть
	Коррозия корпуса	частично
Состояние оборудования РУ 6 - 20 кВ и РУ 0,4 кВ	Состояние вводов	в норме
	Состояние проходных и опорных изоляторов	в норме
	Состояние токоведущих шин	Фаза А -0,4кВ повреждение контактного соединения
	Состояние разъединителей	в норме
	Состояние рубильников	в норме
	Состояние автоматических выключателей	в норме
	Состояние ограничителей перенапряжения	-
	Состояние разрядников	РВО-10 (на опоре)
Состояние контура заземления ТП 6 - 20/0,4 кВ		не просматривается

От филиала ООО ХК «СДС-Энерго»-«Прокопьевскэнерго»:

Главный инженер

Начальник службы электрических сетей

Начальник линейного участка электрических сетей

Начальник участка релейной защиты и автоматики

Начальник ремонтно-строительного участка

Д.В. Владимиров

Г.Г. Иванников

А.В. Поляничко

С.А. Синкин

И.Г. Сюньков

От СНТ «Чистугаш»

Председатель

Л.Ф. Кабанеева



ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ИМУЩЕСТВА

Кемеровская область – Кузбасс

Прокопьевский муниципальный округ, п. Чистугаш

01 » июня 2022 г.

Садовое некоммерческое товарищество «Чистугаш» (СНТ «Чистугаш»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1» или «СНТ», в лице Председателя Кабаневой Лилии Фаритовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице генерального директора Чупахина Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», на основании решения общего собрания членов СНТ «Чистугаш» (Протокол общего собрания от 14.05.2022 г.), заключили настоящий Договор безвозмездной передачи имущества (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 по настоящему Договору безвозмездно передает Стороне-2 следующее электросетевое имущество (далее – «Имущество»):

- **Воздушная линия электропередачи 10 кВ:** Марка провода – СИП 3х50, Длина линии – 0,26км, Количество опор (всего) – 5;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) - 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,7 км; СИП 4х25 (улица) - 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) - 0,22 км, Длина линии – 1,67 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,45км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,22км), Количество опор (всего) – 38;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 4х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км, Длина линии – 8,5 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-7,7км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,8км), Количество опор (всего) – 191;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г):** Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км, Длина линии – 1,2 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,05км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,15км), Количество опор (всего) – 31;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,8 км; СИП 4х25 (улица) - 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км, Длина линии – 2,1 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,85км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,25км), Количество опор (всего) – 45;
- **Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д):** Марка кабеля – АСБ 4х70, Длина линии – 0,1 км;
- **Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА);**
- **Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА).**

1.2. Сторона-1 гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора передаваемое электросетевое имущество, свободно от любых прав и претензий третьих лиц, не передано в доверительное управление и не внесено в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, не обременено залогом, под запрещением и арестом не состоит, не является предметом судебного разбирательства, и не имеется никаких иных препятствий к его отчуждению.

1.3. Настоящий договор является актом приема-передачи имущества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона-1 обязуется:

2.1.1. После передачи электросетевого имущества не препятствовать проведению плановых,

ремонтных, аварийно-восстановительных работ, в том числе по реконструкции и техническому переоснащению. Обеспечить беспрепятственный доступ к Имуществу в любое время суток.

2.1.2. В день подписания настоящего Договора передать Стороне-2 оригиналы имеющейся технической документации по электроснабжению, в т.ч.:

- проект внешнего электроснабжения;
- имеющиеся документы на технологическое присоединение, в т.ч. ТУ на мощность, акты разграничения, акт о тех.присоединении;
- свидетельства (выписки) на собственность на земли общего пользования и строения СНТ;
- заверенные подписью Председателя и печатью СНТ план (схема) застройки с указанием номеров участков и ФИО владельцев участков;
- справка (перечень) всех членов СНТ с указанием ФИО владельцев, порядковых и кадастровых номеров участков, контактных данных владельцев (сериях, номерах и датах выдачи паспортов, адрес проживания, телефон, эл.почта), ранее разрешенной мощности (кВт), класса напряжения (220В или 380В) и мощности нагрузок СНТ (ВЗУ, охрана, ул.освещение и т.п.);
- копии уставных и регистрационных документов СНТ;
- копия решение (протокол) о назначении Председателя СНТ;
- заверенную копию Протокола (выписки) общего собрания членов СНТ (уполномоченных) о безвозмездной передаче Имущества Стороне-2.

2.1.3. Выполнять требования предусмотренные законодательством РФ в области охраны электрических сетей и особых условий использования земель попадающих в охранные зоны.

2.2. Сторона-2 обязуется:

- 2.2.1. Производить оперативное и техническое обслуживание Имущества за свой счет;
- 2.2.2. Содержать Имущество в технически исправном и рабочем состоянии;
- 2.2.3. Переоформить ранее выделенную мощность и акт о технологическом присоединении Стороны-1 по сети 6 кВ в вышестоящей сетевой организации. Переоформить ранее выделенную мощность по сети 0,4кВ в адрес Стороны-1 и подключенных потребителей (членов СНТ «Чистугаш»).
- 2.2.4. Осуществлять передачу электроэнергии потребителям через переданное Имущество, обеспечить возможность членам СНТ «Чистугаш» индивидуального абонирования со сбытовой компанией и возможность технологического присоединения дополнительных мощностей.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3.2. Каждая из сторон Договора обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках заключенного договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования. На Сторону нарушившую условия конфиденциальности информации возлагается обязанность по возмещению ущерба нанесенного другой стороне в результате такого нарушения.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров. Спор по иску Стороны-2 может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления Стороной-2 претензии (требования) Стороне-1.

4.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения принятых на себя сторонами обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Стороны-1, второй - у Стороны-2.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона-1:

СНТ «Чистугаш»

Юридический адрес: 653050, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.

Строителей д. 35 кв. 120

ОГРН 1044223004154

ИНН 4223036311

Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Кемерово

БИК 043207783

р/с 40703810500060000046

к/с 30101810100000000783

Сторона-2:

ООО ХК «СДС-Энерго»

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр.

Октябрьский, 53/2, офис 401

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, а/я 827

ИНН 4250003450, КПП 420501001

ОГРН 1064250010241

р/с 40702810226000100152 в Кемеровском

отделении № 8615 ПАО Сбербанк,

к/с 30101810200000000612

БИК 043207612

Тел./факс (3842) 57-42-02

Председатель





/Л.Ф.Кабансева

Генеральный директор



/Е.В.Чупахин

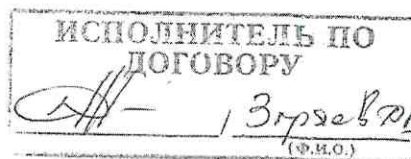

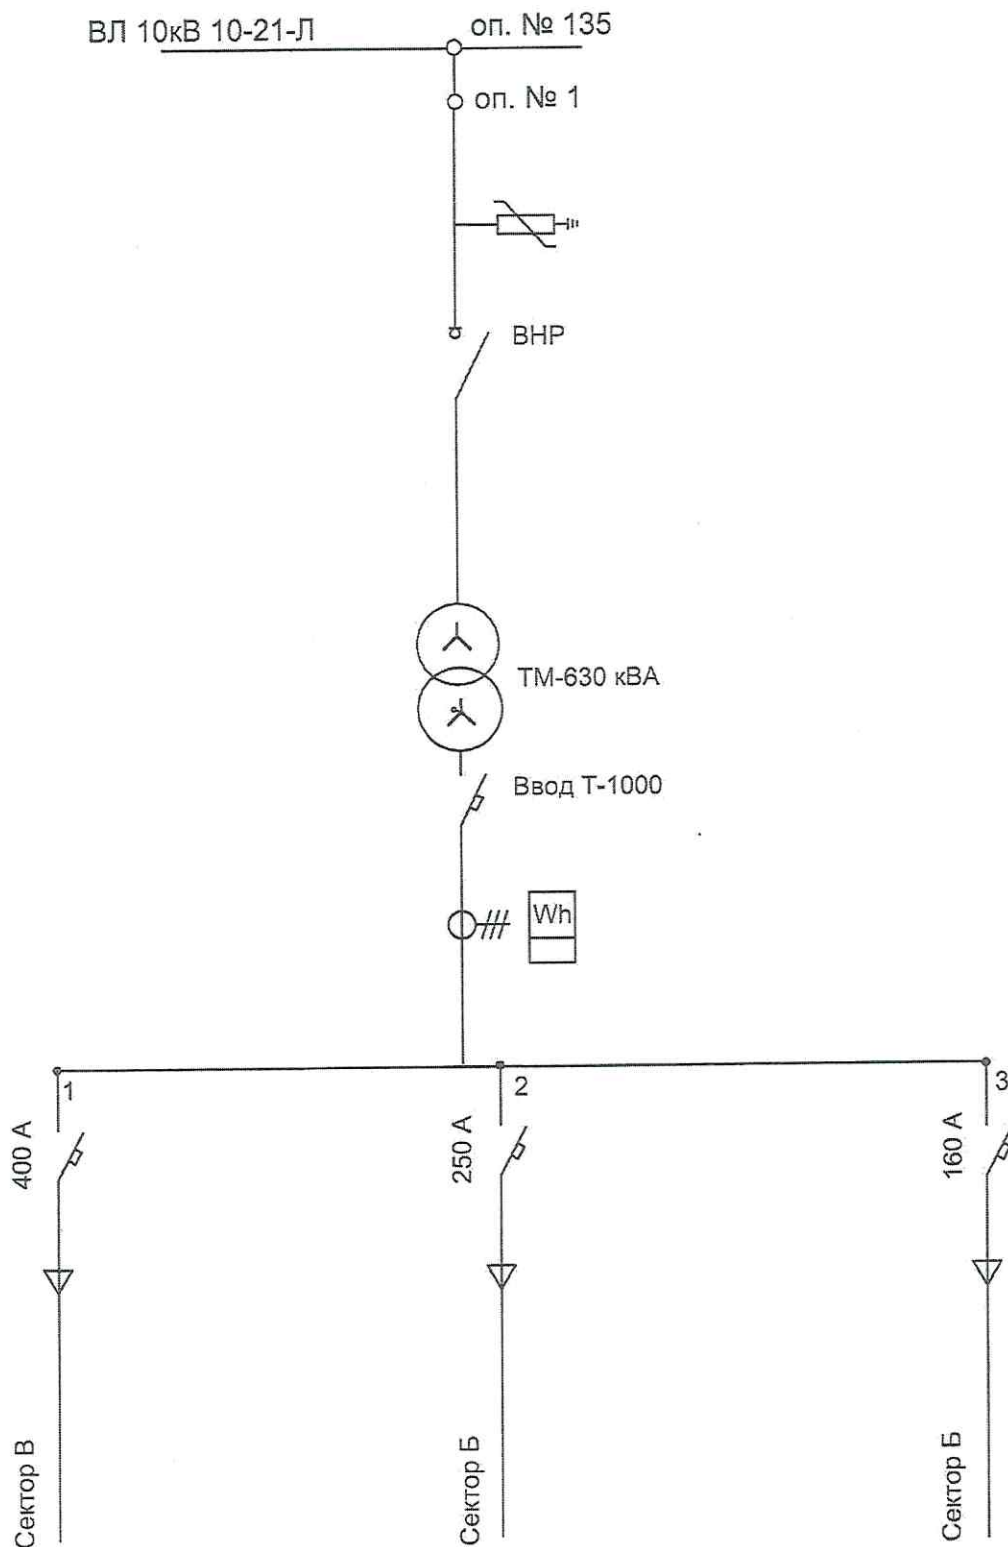

Изм.	Лист	№ докум.	Год	Дата
Нач. ПТО		Гребенчук А.А.	06.10.22	
Нач. СЭС		Иванников Г.Г.	06.10.22	
Нач. ДС		Дремова О.И.	06.10.22	
Выполнил		Абрамовская С.Р.	06.10.22	
Утвердил		Владимиров Д.В.	06.10.22	

Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" -
"Прокопьевскэнерго"

Схема первичной коммутации
электрических соединений
КТП 630 кВА Чистугаш

Лит. Лист Листов

ПТО