

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

Владелец

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС-
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Издатель

Федеральная налоговая служба,
Федеральная налоговая служба, ул.
Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07
08.05.2024 11:18:41 UTC+07
20.04.2023 09:02:14 UTC+07

документ подписан электронной подписью

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.

ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

Владелец

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС-
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Издатель

Федеральная налоговая служба,
Федеральная налоговая служба, ул.
Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07
08.05.2024 11:18:41 UTC+07
27.06.2023 14:18:37 UTC+07

документ подписан электронной подписью

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.

ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

Подпись

Общий статус подписи

Подпись верна

Владелец

Чупахин, Евгений Валентинович,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО ХК "СДС-
ЭНЕРГО", ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО", пр-кт
Октябрьский, 53/2, оф 401, г. Кемерово, 42
Кемеровская Область - Кузбасс, RU,
420519249628, 1064250010241, 04613114514,
4250003450

Издатель

Федеральная налоговая служба,
Федеральная налоговая служба, ул.
Неглинная, д. 23, г. Москва, 77 Москва, RU,
1047707030513, uc@tax.gov.ru, 7707329152
01740C4700A3AFC0B64D8218DDE29A4DF6
08.02.2023 11:08:41 UTC+07
08.05.2024 11:18:41 UTC+07
29.06.2023 15:07:58 UTC+07

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества
«Чистугаш»

Дата проведения собрания: «14» мая 2024

Место проведения собрания (адрес): СНТ, Восточный

Форма проведения собрания: очная/заочная/.

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 12 часов 20 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛО: 254

ДОВЕРЕННОСТИ (в т.ч. нотариально заверенные):

ВСЕГО члены СНТ: 487

Кворум имеется.

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества «Чистугаш» принимать решения по повестке дня.

Председатель собрания Кабанцева Л.Ф.
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания Зинченко Р.Р.
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Передача имущества общего пользования (объектов электросетевого хозяйства) СНТ «Чистугаш» в собственность ООО ХК «СДС-Энерго».
2. Заключение индивидуальных договоров энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии между членами СНТ «Чистугаш» и гарантирующим поставщиком - ПАО «Кузбассэнергосбыт».
3. Выбор уполномоченного представителя для подачи, совершения сделок и представления интересов в ООО ХК «СДС-Энерго» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».

1. СЛУШАЛИ: Кабанцев Михаил Рарисович
(ФИО)

– Имущество общего пользования – объекты электросетевого хозяйства, расположенные в границах территории садоводства, были созданы за счет взносов участников. Согласно акта технического осмотра электроустановки от 20.04.2022 г. имущество находится в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта.

Согласно рекомендациям Министерства энергетики Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N АН-9414/09 есть возможность передать объекты электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО, к электрическим сетям которой технологически присоединены объекты электросетевого хозяйства СНТ. Такой территориальной сетевой организацией для СНТ является ООО ХК «СДС-Энерго».

Предлагаю принять решение:

1. О передаче имущества общего пользования – объектов электросетевого хозяйства от СНТ «Чистугаш» в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» безвозмездно в следующем составе:

- ✓ Воздушная линия электропередачи 10 кВ: Марка провода – СИП 3х50. Длина линии – 0,26км, Количество опор (всего) – 5;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б): Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 0,7 км; СИП 4х25 (улица) – 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,22 км, Длина линии – 1,67 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,45км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,22км). Количество опор (всего) – 38;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В): Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 4х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км, Длина линии – 8,5 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ- 7,7км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,8км), Количество опор (всего) – 191;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г): Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км, Длина линии – 1,2 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ- 1,05км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,15км), Количество опор (всего) – 31;
- ✓ Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д): Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) – 0,8 км; СИП 4х25 (улица) – 0,25 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км. Длина линии – 2,1 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,85км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,25км), Количество опор (всего) – 45;
- ✓ Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д): Марка кабеля – АСБ 4х70, Длина линии – 0,1 км;
- ✓ Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА);
- ✓ Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА).

Расположенных по адресу:

Киселевская область - Рыбассе, Промысловский МО
поселок Чистугаш

2. После передачи энергетического хозяйства в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» каждый потребитель, запитанный от передаваемого электросетевого оборудования:

- Не вправе препятствовать проведению плановых, ремонтных аварийно-восстановительных и других работ, в том числе реконструкции и технического переоснащения.
- Обязуется согласовывать соответствующую техническую документацию и другие нормативные документы.
- Обязуется соблюдать все требования, предусмотренные законодательством РФ в области охраны электрических сетей, и особых условий использования земель, попадающих в охранные зоны.

Голосовали «ЗА» 254 членов СНТ,

«Против» — членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, передать имущество.

2. СЛУШАЛИ: Юрий Дмитриевич Петров
(ФИО)

1. Принять решение об удовлетворении (обеспечении) в границах земельных участков членов СНТ «Чистугаш» потребностей в электроснабжении самостоятельно, путем заключения всеми членами товарищества договоров энергоснабжения непосредственно с гарантирующим поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» (заключение индивидуальных договоров энергоснабжения).
2. Для заключения индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ «Чистугаш» и ПАО «Кузбассэнергосбыт», утвердить в соответствии с Приложением №1 к Протоколу Общего собрания реестр распределения величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам товарищества, не превышающей величины максимальной мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее присоединенных энергопринимающих устройств, с учетом энергопринимающих устройств, являющихся имуществом общего пользования товарищества.
3. Принять решение об исключении из целей учреждения СНТ «Чистугаш» — удовлетворение (обеспечение) потребностей в электроснабжении в границах принадлежащих им земельных участков СНТ «Чистугаш».

Голосовали «ЗА» 250 членов СНТ,

«Против» 4 членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, принять решение.

3. СЛУШАЛИ: Александр Алексеевич Ващенко
(ФИО)

1. Принять решение о назначении уполномоченного представителя (ФИО паспорт серия 3215 № 630418 Кабанцев И.Р. председатель выдан 23.03.2016 МР в Рудничном р-не ОУФМС России по КО ответственным по взаимодействию и решению всех вопросов, с правом подписи от имени членов товарищества, при передаче в собственность ООО ХК «СДС-Энерго» объектов электросетевого хозяйства, а именно:

- сдавать и получать письма, запросы, уточнения, предоставлять дополнительно запрошенные сетевой организацией документы и прочую необходимую для исполнения заявки документацию;

- получать и подписать договор передачи имущества со всеми приложениями и дополнениями, акты приема-передачи объектов электросетевого хозяйства.

2. Уполномочить Кабанцеву Л. Р. (ФИО) паспорт серия 32 15 № 63 04 78, выдан 23.03.2016 МЛВ Рудничном районе ОУФМС России по Кемеровской области в г. Прокопьевске на подписание актов приема-передачи объектов электросетевого хозяйства в собственность ООО ХК «СДС-Энерго».

3. Принять решение о назначении уполномоченного представителя Кабанцеву Л. Р. (ФИО) паспорт серия 32 15 № 63 04 78, выдан 23.03.2016 МЛВ Рудничном р-не ОУФМС России по КО в г. Прокопьевске для подачи документов и представления интересов в ПАО «Кузбассэнергосбыт» по вопросу заключения индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ «Чистугаш» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Голосовали «ЗА» 252 членов СНТ,

«Против» 2 членов СНТ,

«Воздержались» — членов СНТ.

Решение принято единогласно, напечатать

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Филиал ООО ХК «СДС-Энерго» -
«ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО»

653000, г. Прокопьевск, Кемеровская область,
ул. Энергетическая, 14
Тел.: (3846) 61-11-95, факс 61-11-88,
rgiem@prokoprenergo.ru

**СДС
ЭНЕРГО**

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

«20» апреля 2022 г.

Акт составили представители Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»- «Прокопьевскэнерго»
Директор Д.П. Бойков

(Ф.И.О.)

В присутствии: представителя заявителя

Председателя СНТ «Чистугаш» Л.Ф. Кабанеевой

(должность, Ф.И.О. представителя подключаемого объекта)

В том, что комиссией Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»- «Прокопьевскэнерго» (приказ №24 от 31.03.2022г.) совместно с представителями СНТ «Чистугаш» произведен совместный выездной технический осмотр электрических сетей СНТ с инвентаризацией электросетевых объектов **СНТ «Чистугаш»**

(объекта)

по адресу: **пос. Чистугаш, Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область — Кузбасс.**

с целью оценки состояния объектов электросетевого хозяйства в соответствии с письмом Министерства энергетики РФ от 25 августа 2017 г. № АН-6414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ОСМОТРА:

1. Состав и характеристика электроустановки:

Движимое имущество в составе: ВЛ-10кВ от Сооружение ВЛ ф. 10-21-Л ООО ХК «СДС-Энерго» СИП 3х50 - 0,26км, КТП-630кВА/10/0,4кВ-1шт., КТП-400кВА/10/0,4кВ-1шт., ВЛ-0,4/0,23кВ-13,47км/ (из них СИП 4х70 - 2,2км; СИП 4х50 - 6,25км; СИП 2х25 - 2,8км; СИП 4х25- 0,8 км; СИП 2х16 -1,42км); КЛ-0,4кВ-0,1км

(состав элементов электроустановки: вводная КЛ, ВЛ с характеристиками: трасса от- до, марка кабеля, провода, длина; трансформаторная подстанция 6/10кВ с характеристиками: мощность, напряжение, групповые сети с характеристиками: марка кабеля, провода, длина).

2. Защита на вводах электроустановки выполнена:

КТП-630кВА/10/0,4кВ-предохранители ПКТ-10 Iном.=80А, КТП-400кВА/10/0,4кВ-предохранители ПКТ-10 Iном.=50А,

(указать точки расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей)

3. Источник питания: **Сооружение ВЛ ф. 10-21-Л, 10кВ ООО ХК «СДС-Энерго»**

(номер, мощность, напряжение)

4. Совокупная величина максимальной мощности, присоединённых к электрической сети трансформаторов/вид ввода, напряжение: 630кВА, 400кВА, ввода воздушные, 10кВ

5. Результаты проверки технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации: Приложение №1 к Акту технического осмотра электроустановки.

7. Результаты осмотра технического состояния электроустановки:
Приложение №1 к Акту технического осмотра электроустановки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Электроустановка: объекты электросетевого хозяйства СНТ «Чистугаш»
(объекта)

по адресу: пос. Чистугаш, Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская область — Кузбасс.

1. соответствует установленным законодательством требованиям для передачи на баланс ТСО, в том числе по оформлению (восстановлению) документов;
2. требует проведения реконструкции и выполнения мероприятий, направленных на обеспечение соблюдение требований Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации, организации системы учёта электрической энергии.

Представитель
Филиала ООО ХК «СДС-Энерго»-«Прокопьевскэнерго»

Директор

Д.П. Бойков

Представитель заявителя

Председатель СНТ «Чистугаш»

Л.Ф. Кабанеева



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА СНТ «Чистугаш»

1. Воздушная линия электропередачи 10 кВ:

Марка провода – СИП 3х50

Длина линии – 0,26км

Количество опор (всего) - 5

в т.ч. железобетонных – 5

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных -

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	-
	Растрескивание бетона стоек и приставок	нет
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	нет
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	-
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	5м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	в норме
	Растрескивание изоляторов	в норме
	Неудовлетворительное состояние крюков	в норме
	Неудовлетворительное состояние траверс	в норме
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	РМК-20 в наличии (разрядник мультикам)
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		РЛНД-10 в норме

2. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) - 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,7 км; СИП 2х25 (улица) - 0,45 км;
СИП 2х16 (ввода на дома)- 0,22 км

Длина линии – 1,67 км

Количество опор (всего) - 38

в т.ч. железобетонных – 3

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных – 35

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	35 опор под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	1 опора под замену
	Состояние арматуры	в норме
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

3. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 2х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км

Длина линии – 8,5 км

Количество опор (всего) - 191

в т.ч. железобетонных – 29

в т.ч. металлических – 2

в т.ч. деревянных – 160

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	98 опор под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	в норме
	Состояние арматуры	в норме
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

4. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г):

Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км

Длина линии – 1,2 км

Количество опор (всего) - 31

в т.ч. железобетонных –

в т.ч. металлических –

в т.ч. деревянных – 31

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	31 опора под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	-
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

5. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д):

Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,8 км; СИП 2х25 (улица) - 0,45 км;
СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км

Длина линии – 2,1 км

Количество опор (всего) - 45

в т.ч. железобетонных – 13

в т.ч. металлических – 1

в т.ч. деревянных – 31

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние деревянных, железобетонных и металлических опор	Загнивание древесины	24 опоры под замену (9,5м)
	Растрескивание бетона стоек и приставок	-
	Состояние арматуры	-
	Состояние оттяжек	-
Состояние пролетов воздушных линий	Длинные пролеты	-
	Несоблюдение габарита провода	-
	Несоблюдение расстояния от провода до строений	частично
	Несоблюдение расстояния от проезжей части дорог	-
Состояние трассы воздушных линий	Ширина трассы	1м (охранная зона)
	Заросли древесно-кустарниковой растительности	есть
Состояние неизолированного провода	Соединения	-
	Скрутки	-
	Распушение	-
	Обрывы проволок	-
Состояние самонесущего изолированного провода (СИП)	Состояние изоляции	в норме
	Состояние крепления	в норме
	Соединения	в норме
Состояние изоляторов	Сколы	-
	Растрескивание изоляторов	-
	Неудовлетворительное состояние крюков	-
	Неудовлетворительное состояние траверс	-
Состояние грозозащитных устройств, заземляющих спусков и контуров заземления	Отсутствие разрядников	-
	Отсутствие ограничителей перенапряжения	-
	Отсутствие искровых промежутков	-
	Отсутствие повторных заземлений на ВЛ 0,4 кВ	-
Состояние разъединителей и секционирующих выключателей ВЛ.		-

6. Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д):

Марка кабеля – АСБ 4х70

Длина линии – 0,1 км

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние кабелей и кабельных муфт	Отсутствие исполнительной и технической документации	отсутствует
	Отсутствие схем прокладки	отсутствует (структурно)
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции	отсутствует

7. Трансформаторные пункты 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА):

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние охранной зоны ТП	Заросли древесно-кустарниковой растительности	в норме
Состояние ограждения и конструкций ТП	Отсутствие ограждения	-
	Отсутствие площадок обслуживания	-
	Состояние фундамента	-
	Коррозия конструкций и корпусов	частично
	Отсутствие дверей и замков	в норме
Состояние трансформатора	Отсутствие исполнительной и технической документации	частично
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции и анализа масла	частично
	Низкий уровень масла	незначительно
	Протечки масла	незначительно
	Коррозия корпуса	в норме
Состояние оборудования РУ 6 - 20 кВ и РУ 0,4 кВ	Состояние вводов	в норме
	Состояние проходных и опорных изоляторов	в норме
	Состояние токоведущих шин	в норме
	Состояние разъединителей	в норме
	Состояние рубильников	-
	Состояние автоматических выключателей	в норме
	Состояние ограничителей перенапряжения	-
	Состояние разрядников	РВО-10
Состояние контура заземления ТП 6 - 20/0,4 кВ		не просматривается, неправильное зануление трансформатора
Защитная аппаратура		Отсутствуют предохранители 10кВ

8. Трансформаторные пункты 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА):

Критерий	Параметры	Текущее состояние
Состояние охранной зоны ТП	Заросли древесно-кустарниковой растительности	в норме
Состояние ограждения и конструкций ТП	Отсутствие ограждения	-
	Отсутствие площадок обслуживания	-
	Состояние фундамента	-
	Коррозия конструкций и корпусов	в норме
	Отсутствие дверей и замков	в норме
Состояние трансформатора	Отсутствие исполнительной и технической документации	отсутствует
	Отсутствие результатов высоковольтных испытаний кабельной изоляции и анализа масла	отсутствует
	Низкий уровень масла	отсутствует
	Протечки масла	есть
	Коррозия корпуса	частично
Состояние оборудования РУ 6 - 20 кВ и РУ 0,4 кВ	Состояние вводов	в норме
	Состояние проходных и опорных изоляторов	в норме
	Состояние токоведущих шин	Фаза А -0,4кВ повреждение контактного соединения
	Состояние разъединителей	в норме
	Состояние рубильников	в норме
	Состояние автоматических выключателей	в норме
	Состояние ограничителей перенапряжения	-
	Состояние разрядников	РВО-10 (на опоре)
Состояние контура заземления ТП 6 - 20/0,4 кВ		не просматривается

От филиала ООО ХК «СДС-Энерго»-«Прокопьевскэнерго»:

Главный инженер

Начальник службы электрических сетей

Начальник линейного участка электрических сетей

Начальник участка релейной защиты и автоматики

Начальник ремонтно-строительного участка

Д.В. Владимиров

Г.Г. Иванников

А.В. Поляничко

С.А. Синкин

И.Г. Сюньков

От СНТ «Чистугаш»

Председатель

Л.Ф. Кабанеева



ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ИМУЩЕСТВА

Кемеровская область – Кузбасс

Прокопьевский муниципальный округ, п. Чистугаш

01 » сентября 2022 г.

Садовое некоммерческое товарищество «Чистугаш» (СНТ «Чистугаш»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1» или «СНТ», в лице Председателя Кабанеевой Лилии Фаритовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице генерального директора Чупахина Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», на основании решения общего собрания членов СНТ «Чистугаш» (Протокол общего собрания от 14.05.2022 г.), заключили настоящий Договор безвозмездной передачи имущества (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 по настоящему Договору безвозмездно передает Стороне-2 следующее электросетевое имущество (далее – «Имущество»):

- **Воздушная линия электропередачи 10 кВ:** Марка провода – СИП 3х50, Длина линии – 0,26км, Количество опор (всего) – 5;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Б):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) - 0,3 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,7 км; СИП 4х25 (улица) - 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) - 0,22 км, Длина линии – 1,67 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,45км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,22км), Количество опор (всего) – 38;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор В):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 1,3 км; СИП 4х50 (отпайки) – 4,5 км; СИП 4х25 (улица) – 1,9 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,8 км, Длина линии – 8,5 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-7,7км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,8км), Количество опор (всего) – 191;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Г):** Марка провода – СИП 4х50 (основной) – 0,25 км; СИП 4х25 (улица) – 0,8 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,15 км, Длина линии – 1,2 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,05км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,15км), Количество опор (всего) – 31;
- **Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ (сектор Д):** Марка провода – СИП 4х70 (основной) – 0,6 км; СИП 4х50 (отпайки) - 0,8 км; СИП 4х25 (улица) - 0,45 км; СИП 2х16 (ввода на дома) – 0,25 км, Длина линии – 2,1 км (трёхфазные участки линий электропередачи 0,4кВ-1,85км, однофазные участки линий электропередачи 0,23кВ-0,25км), Количество опор (всего) – 45;
- **Кабельные линии электропередачи 0,4 и 6 - 20 кВ (сектор Г-Д):** Марка кабеля – АСБ 4х70, Длина линии – 0,1 км;
- **Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-630кВА);**
- **Трансформаторный пункт 6 - 20/0,4 кВ (КТП-400кВА).**

1.2. Сторона-1 гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора передаваемое электросетевое имущество, свободно от любых прав и претензий третьих лиц, не передано в доверительное управление и не внесено в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, не обременено залогом, под запрещением и арестом не состоит, не является предметом судебного разбирательства, и не имеется никаких иных препятствий к его отчуждению.

1.3. Настоящий договор является актом приема-передачи имущества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона-1 обязуется:

2.1.1. После передачи электросетевого имущества не препятствовать проведению плановых,

ремонтных, аварийно-восстановительных работ, в том числе по реконструкции и техническому переоснащению. Обеспечить беспрепятственный доступ к Имуществу в любое время суток.

2.1.2. В день подписания настоящего Договора передать Стороне-2 оригиналы имеющейся технической документации по электроснабжению, в т.ч.:

- проект внешнего электроснабжения;
- имеющиеся документы на технологическое присоединение, в т.ч. ТУ на мощность, акты разграничения, акт о тех.присоединении;
- свидетельства (выписки) на собственность на земли общего пользования и строения СНТ;
- заверенные подписью Председателя и печатью СНТ план (схема) застройки с указанием номеров участков и ФИО владельцев участков;
- справка (перечень) всех членов СНТ с указанием ФИО владельцев, порядковых и кадастровых номеров участков, контактных данных владельцев (сериях, номерах и датах выдачи паспортов, адрес проживания, телефон, эл.почта), ранее разрешенной мощности (кВт), класса напряжения (220В или 380В) и мощности нагрузок СНТ (ВЗУ, охрана, ул.освещение и т.п.);
- копии уставных и регистрационных документов СНТ;
- копия решение (протокол) о назначении Председателя СНТ;
- заверенную копию Протокола (выписки) общего собрания членов СНТ (уполномоченных) о безвозмездной передаче Имущества Стороне-2.

2.1.3. Выполнять требования предусмотренные законодательством РФ в области охраны электрических сетей и особых условий использования земель попадающих в охранные зоны.

2.2. Сторона-2 обязуется:

- 2.2.1. Производить оперативное и техническое обслуживание Имущества за свой счет;
- 2.2.2. Содержать Имущество в технически исправном и рабочем состоянии;
- 2.2.3. Переоформить ранее выделенную мощность и акт о технологическом присоединении Стороны-1 по сети 6 кВ в вышестоящей сетевой организации. Переоформить ранее выделенную мощность по сети 0,4кВ в адрес Стороны-1 и подключенных потребителей (членов СНТ «Чистугаш»).
- 2.2.4. Осуществлять передачу электроэнергии потребителям через переданное Имущество, обеспечить возможность членам СНТ «Чистугаш» индивидуального абонирования со сбытовой компанией и возможность технологического присоединения дополнительных мощностей.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

3.2. Каждая из сторон Договора обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках заключенного договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования. На Сторону нарушившую условия конфиденциальности информации возлагается обязанность по возмещению ущерба нанесенного другой стороне в результате такого нарушения.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров. Спор по иску Стороны-2 может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления Стороной-2 претензии (требования) Стороне-1.

4.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения принятых на себя сторонами обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Стороны- 1, второй - у Стороны-2.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона-1:

СНТ «Чистугаш»

Юридический адрес: 653050, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.

Строителей д. 35 кв. 120

ОГРН 1044223004154

ИНН 4223036311

Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Кемерово

БИК 043207783

р/с 40703810500060000046

к/с 30101810100000000783

Сторона-2:

ООО ХК «СДС-Энерго»

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр.

Октябрьский, 53/2, офис 401

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, а/я 827

ИНН 4250003450, КПП 420501001

ОГРН 1064250010241

р/с 40702810226000100152 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк,

к/с 30101810200000000612

БИК 043207612

Тел./факс (3842) 57-42-02

Председатель




/Л.Ф.Кабанеева


Генеральный директор



/Е.В.Чупахин

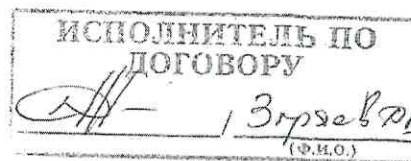


ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Б
 Протяженность по трассе ЛЭП – 1670 м
 Провод марки:
 СИП 4х70 – 300 м, СИП 4х50 – 700 м, СИП 2х25 – 450,
 СИП 2х16 – 220м.

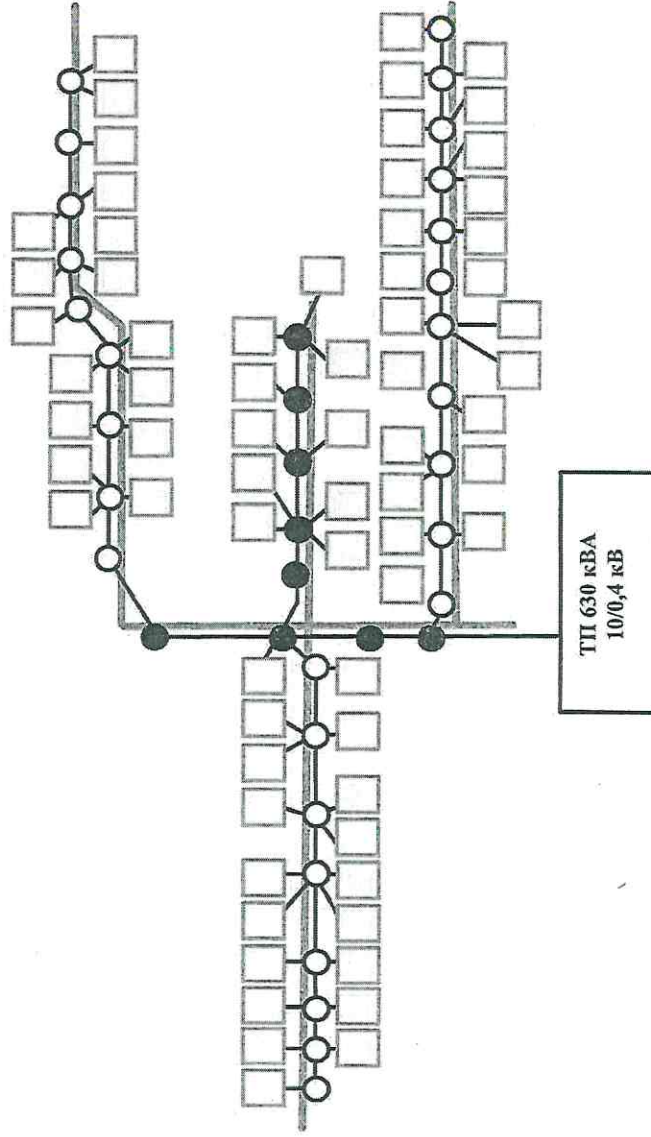

- - деревянная опора
- - ж/б опора
- ⦿ - ж/б опора с подкосом

Финанс		Финанс		Линейный участок электрических сетей	
ООО ХК «СДС-Энерго» – «Промышленность-Энерго»		ООО ХК «СДС-Энерго» – «Промышленность-Энерго»		Лист	Стр.
Главный инженер	Валентин Д.В.	ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Б		1	
Начальник ЛУЭС	Полыничко А.В.				
Начальник ДС	Дроздова О.И.				
Начальник ПТО	Гребачук А.А.				
Чертил	Окшанова К.А.			Пересмотрено	30.12.22

ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор В
Протяженность по трассе ЛЭП – 8500 м
Провод марки:
СИП 4х70 – 1300 м, СИП 4х50 – 4500 м,
СИП 2х25 – 1900 м, СИП 2х16 – 800 м.

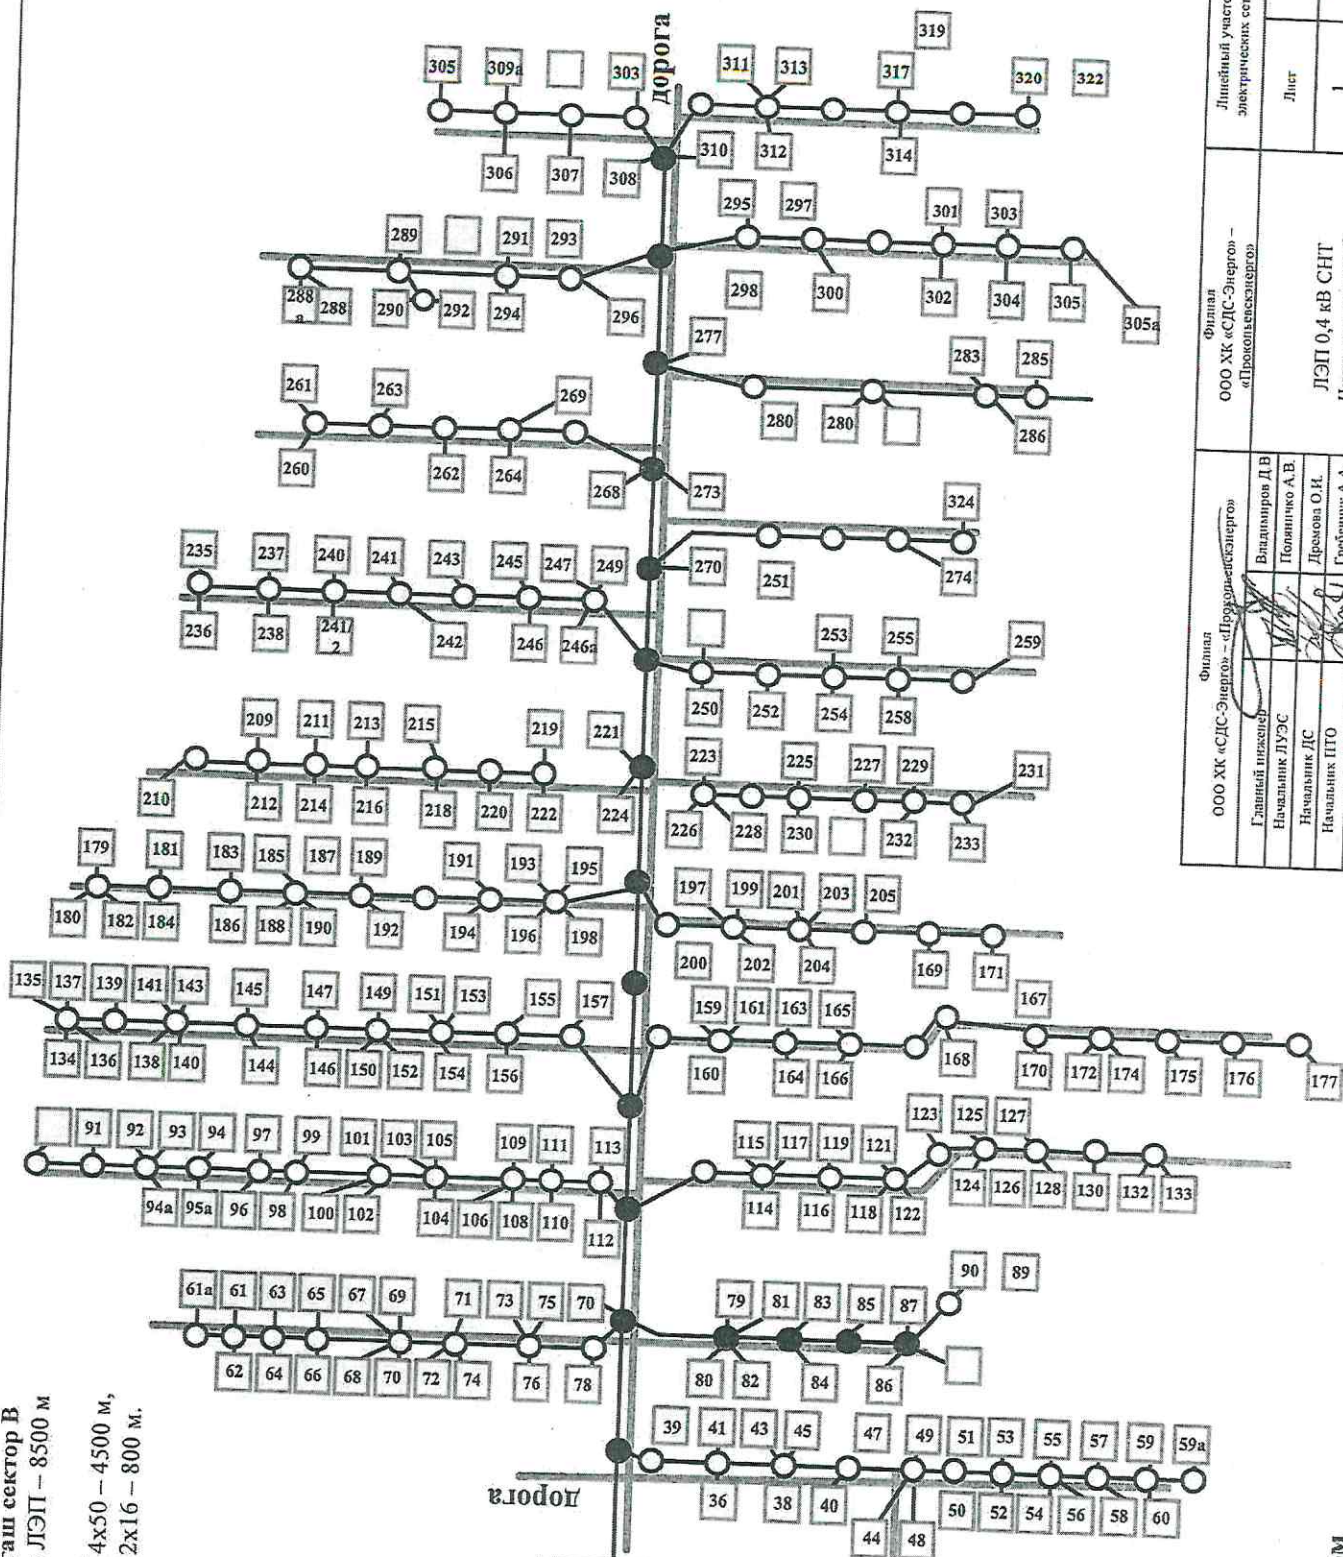

- – деревянная опора
- – ж/б опора
- ⊙ – ж/б опора с подкосом

Финанс		Линейный участок электрических сетей	
ООО ХК «СДС-Энерго» – «Проконьскийэнерго»		Лист	Стр.
ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор В		1	
Пересмотрено		Дат:	
30.12.11			
Финанс		Линейный участок электрических сетей	
ООО ХК «СДС-Энерго» – «Проконьскийэнерго»		ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор В	
Генеральный инженер		Владимиров Д.В.	
Начальник ЛУЭС		Полыничко А.В.	
Начальник ДС		Дроздова О.И.	
Начальник ПТО		Гребенчук А.А.	
Чертил		Онищенко К.А.	


ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Д

Протяженность по трассе ЛЭП – 2100 м

Провод марки:

СИП 4х70 – 600 м, СИП 4х50 – 800 м, СИП 2х25 – 450,

СИП 2х16 – 250м.

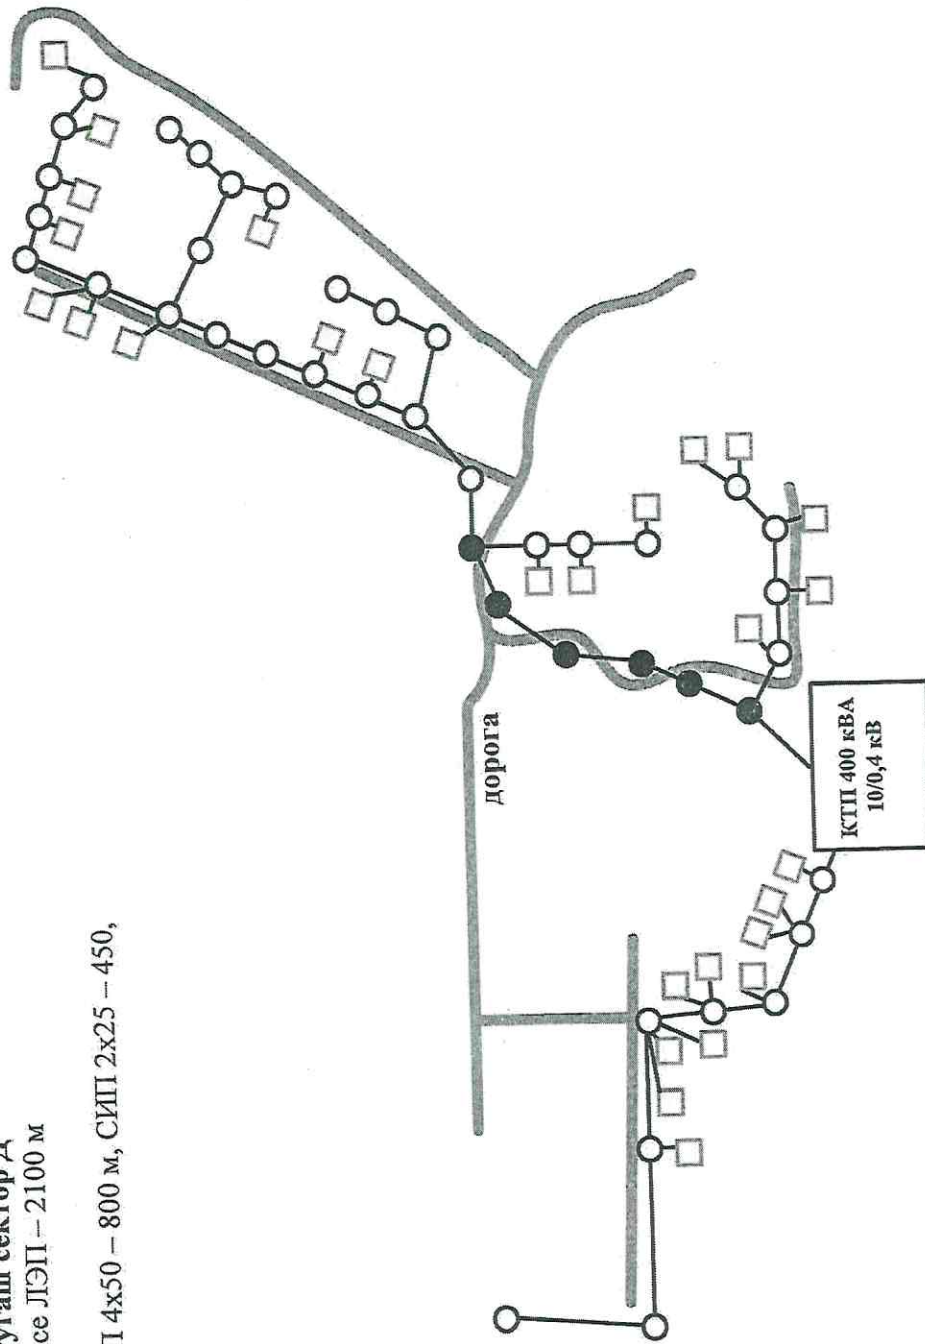

○ - деревянная опора

● - ж/б опора

● - ж/б опора с подкосом

Фирма		Линейный участок электрических сетей	
ООО ХК «СДС-Энерго» - «Проконьскийэнерго»		Лист	Стр.
ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Д		1	
Пересмотрено		Дата:	30.08.11
Главный инженер: Владимир Д.В. Начальник ЛУЭС: Поляничко А.В. Начальник ДС: Дроздова О.Н. Начальник ПТО: Гребенчук А.А. Чертил: Окашова К.А.			

ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Г

Протяженность по трассе ЛЭП – 1200 м

Провод марки:


СИП 4х70 – 600 м, СИП 4х50 – 250 м, СИП 4х25 – 800 м,

СИП 2х16 – 150 м.

Кабельная ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Г


Протяженность по трассе КЛ – 100 м

Кабель марки АСБ 4х70 L1=100м

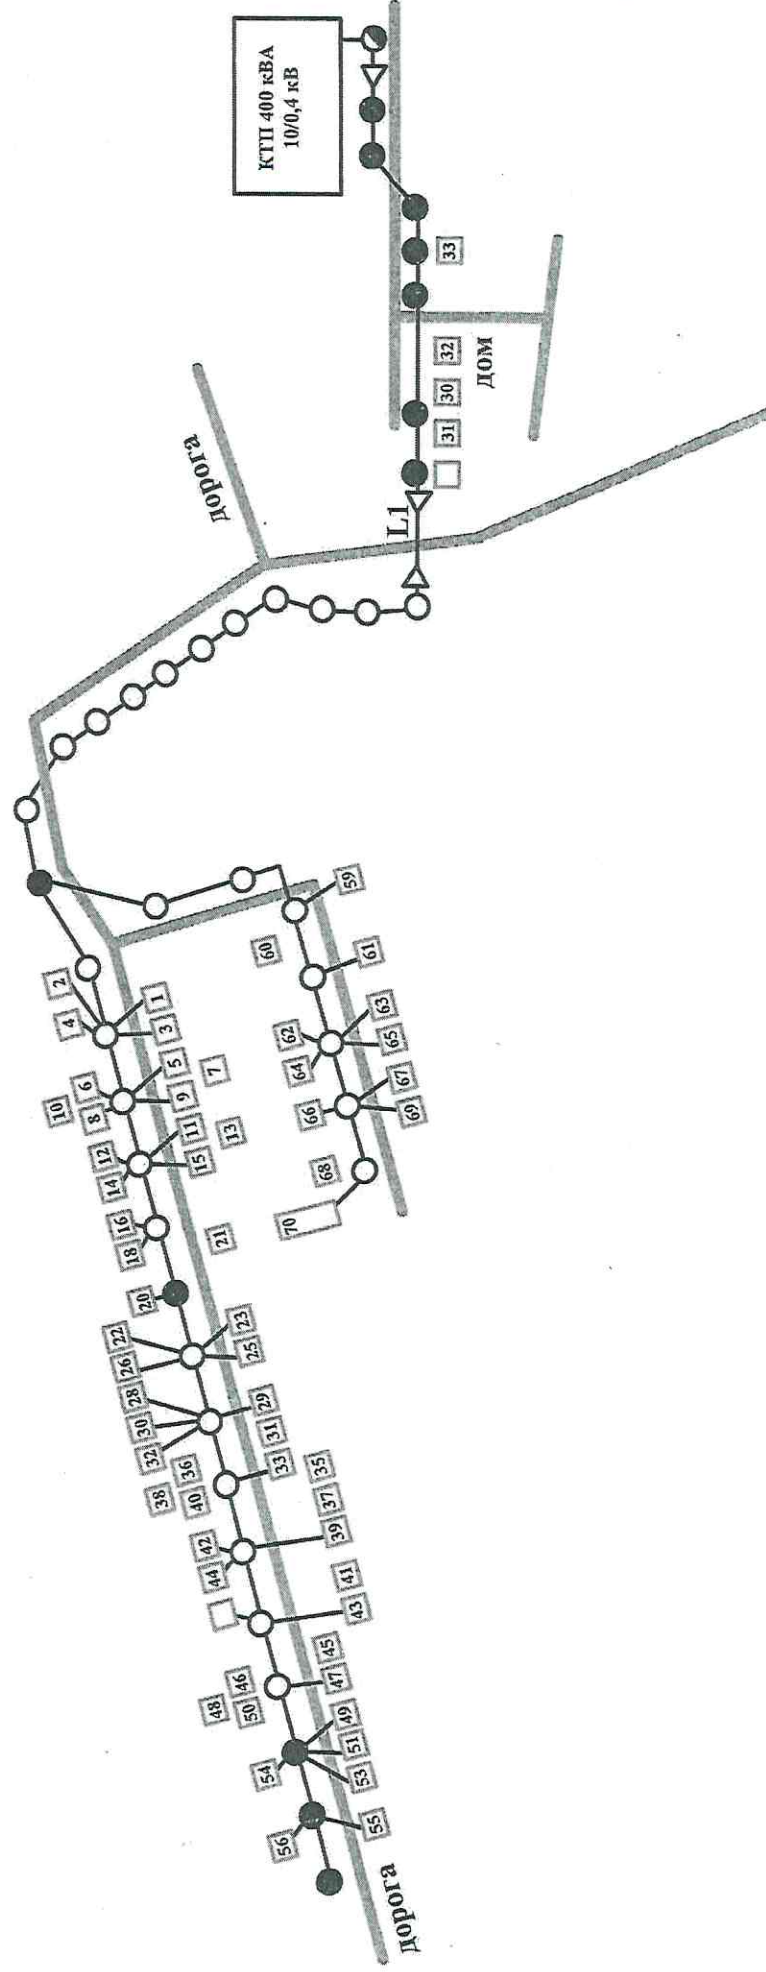

- – деревянная опора
- – ж/б опора
- ⊗ – ж/б опора с подкосом

Филиал		Филиал		Линейный участок электрических сетей	
ООО ХК «СДС-Энерго» – «Нарко-Энерго»		ООО ХК «СДС-Энерго» – «Прокто-Энерго»		Лист	Стр.
Главный инженер		Владимир Д.В.	ЛЭП 0,4 кВ СНТ Чистугаш сектор Г	I	Пересмотрено Дата: 30.12.12
Начальник ЛУЭС		Полыничко А.В.			
Начальник ДС		Дроздова О.И.			
Начальник ПТО		Гребенчук А.А.			
Чертил		Охипова К.А.			

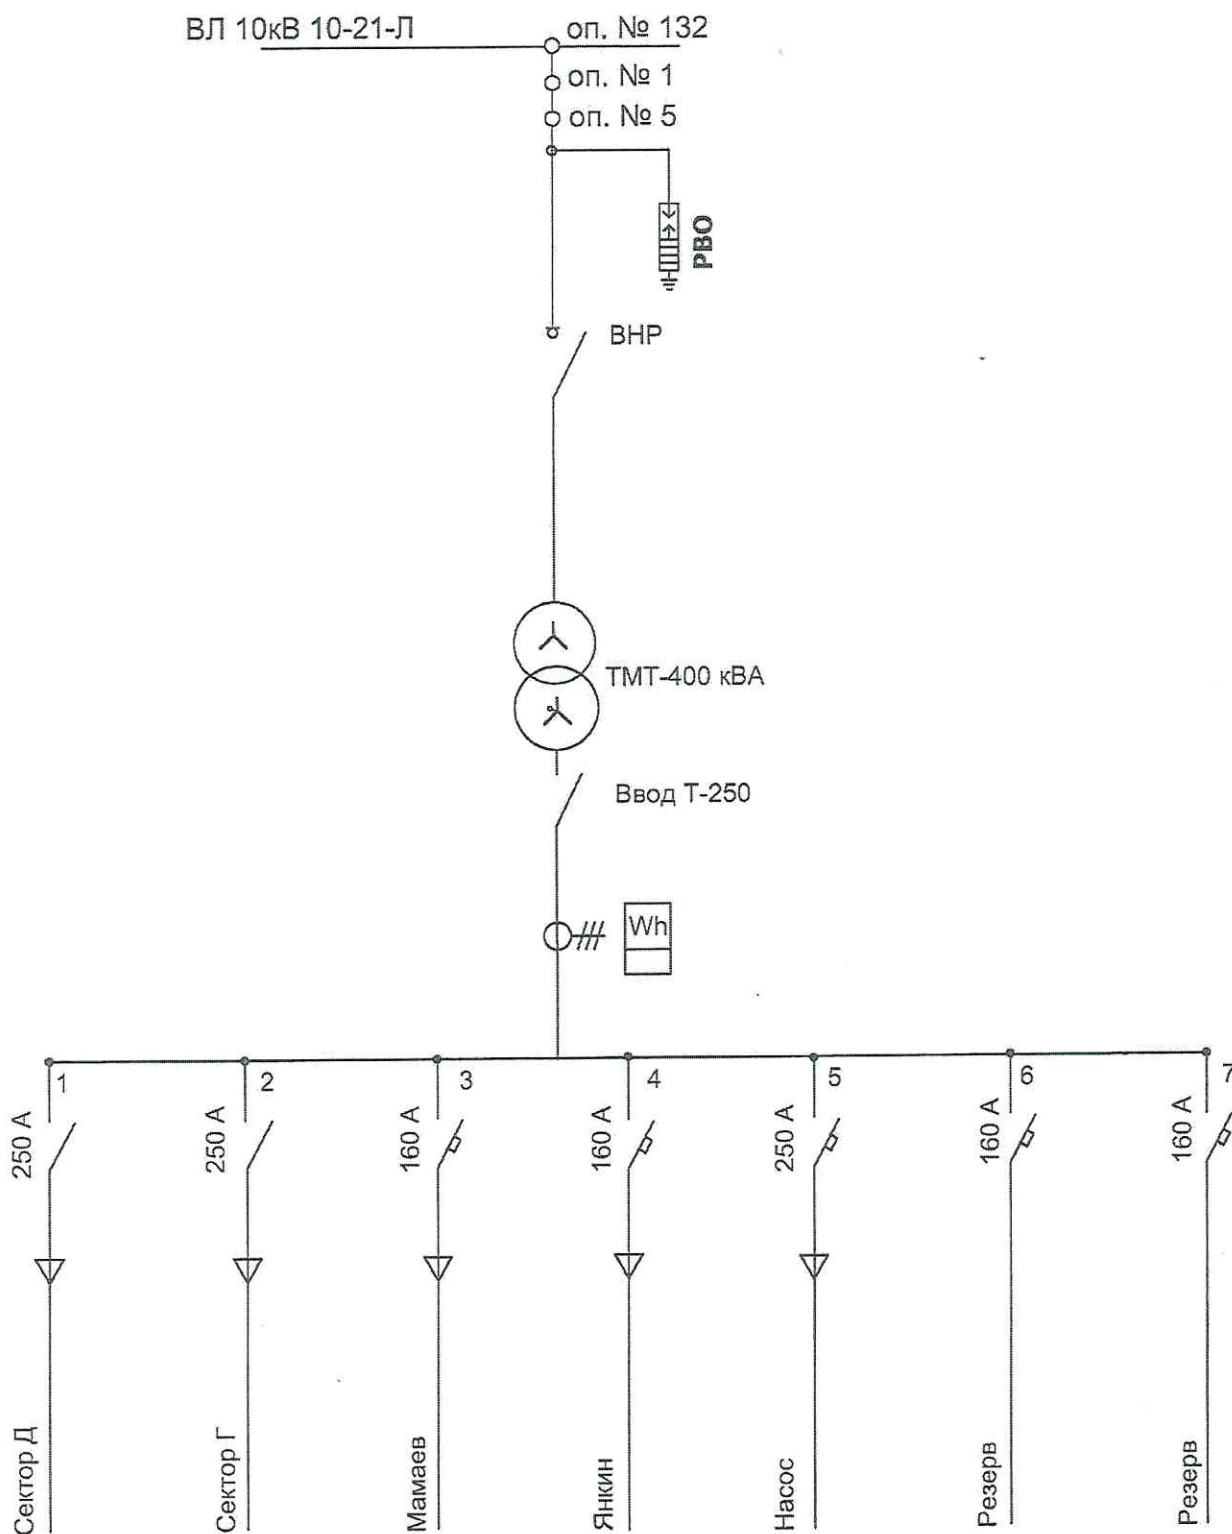


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" -
"Прокопьевскэнерго"

Схема первичной коммутации
электрических соединений
КТП 400 кВА Чистугаш

Лит.	Лист	Листов

ПТО

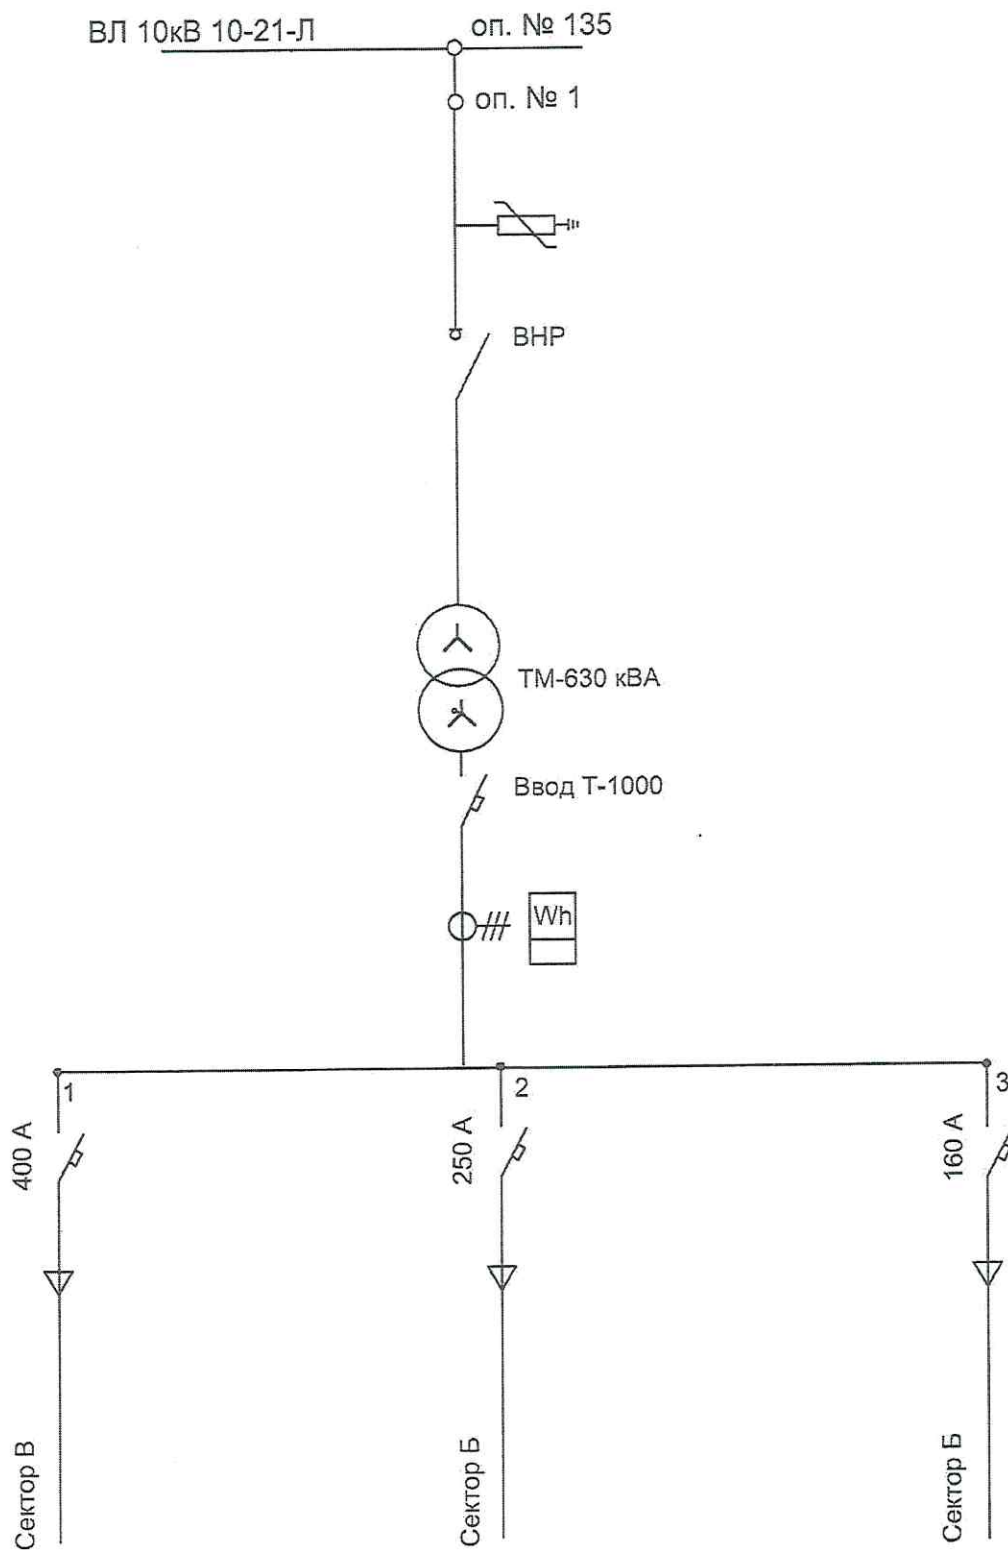

					Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		
Нач. ПТО	Гребенчук А.А.			06.10.22			Листов
Нач. СЭС	Иванников Г.Г.			06.10.22			
Нач. ДС	Дремова О.И.			06.10.22			
Выполнил	Абрамовская С.С.			06.10.22			
Утвердил	Владимиров Д.В.			06.10.22			
					ПТО		

Схема первичной коммутации
электрических соединений
КТП 630 кВА Чистугаш